



METATOR Kft.

Budapest

Városkúti út 14
1125

Iktatószám: 100002698737

Felhasználási hely: **1023 Budapest, Frankel Leó út 17-19., 13465 hrsz.**

Ügyintéző: Papp László

Tárgy: Elvi nyilatkozat

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a **Budapest II. kerület, Frankel Leó út 17-19. hrsz.: 13465 ingatlan vízellátása (Új központi épület:** vízigény: 40,98 m³/nap, oltóvíz igény közterületi tűzcsapról: 2400 l/perc, oltóvíz igény bekötésről: 450 l/perc)**Új Vidra u-i épület:** vízigény: 85,97 m³/nap, oltóvíz igény közterületi tűzcsapról: 2100 l/perc, oltóvíz igény bekötésről: 750 l/perc) vízellátása az alábbiak szerint biztosítható.

Megkereséshez mellékelt levél alapján tárgyi ingatlanon meglévő kórház átalakítása és bővítése során az ingatlan Vidra u. felőli részén egy meglévő épületet és a Liphay utca felőli részén egy meglévő épületrészt elbontanak.

A meglévő U-alakú épület középső részének beépítésével és egy megmaradó épületrésszel együtt egy új központi épület épül. A Vidra utca mellett egy új önálló épület épül.

Az ingatlan jelenleg 3db vízbekötéssel rendelkezik, a Frankel Leó út, Liphay u és Üstökös u. felől.

A meglévő U-alakú épület használati vízigényét a Frankel Leó úti meglévő vízbekötésről, az új központi épület használati vízigényét a Liphay u-i meglévő vízbekötésről tervezik biztosítani. A meglévő U-alakú épület és az új központi épület belső oltóvíz ellátását – mérő felszereléssel- az Üstökös utcai vízbekötésről tervezik biztosítani.

A Vidra u. felőli önálló épület ivó- és belső oltóvíz igényét a Liphay u. felől létesítendő új vízbekötéssel tervezik biztosítani.

A létesítendő új épületek megkeresésben közterületi tűzcsapról igényelt 2400 l/perc oltóvíz mennyisége a meglévő közcső hálózatról az alábbiak szerint biztosítható:

Műszaki nyilvántartásunk szerint a tárgyi ingatlan 100 méteres megközelítési távolságán belül 11db közterületi tűzcsap található:

- Frankel Leó úti NA150 mm-es törzshálózaton 2db,
- Frankel Leó úti NA100 mm-es törzshálózaton 1db,
- Vidra u-i NA100 mm-es törzshálózaton 1db,
- Liphay u-i NA150 mm-es törzshálózaton 2db,
- Üstökös u-i NA100 ill. NA800 törzshálózaton 2db,
- Török u-i NA150 mm-es törzshálózaton 3db.

A tűzcsapok helyét, figyelembe vehetőségét, az illetékes Tűzvédelmi Szakhatósággal kérjük egyeztetni.

A védendő építmény 100 m-es körzetében figyelembe vehető közterületi tűzcsapokról egyidejűleg ténylegesen levehető oltóvíz mennyiség tűzcsap vízhozam-méréssel igazolandó az illetékes Tűzvédelmi Szakhatóság felé. (Hivatkozás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet).

A tűzcsap vízhozam-mérés a Fővárosi Vízművek Zrt-től rendelhető meg, részletes információk a Társaság honlapján állnak rendelkezésre:

<http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/uzleti-ugyfelek/vizvetelezes-engedelyek/tuzcsap-vizhozam-meres>

Az Üstökös utcai központi épület tüzi-, és ivóvízigény biztosításához **NA 80 mm-es** bekötés kiépítése szükséges **NA 80 mm-es** mérőszerezéssel.

Az **Új Vidra u-i épület:** tüzi-, és ivóvízigény biztosításához **NA 100 mm-es** bekötés kiépítése szükséges **NA 100 mm-es** mérőszerezéssel.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nyilatkozatunk (hatósági) engedélyek és egyéb hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól kérelmezőt nem mentesíti.

A területet ellátó medence fenékszintje: 146 mBf.

Elvi nyilatkozatunk 2 évig érvényes!

A vízhálózat továbbvezetéséhez, épületen belüli szereléséhez, átalakításához társaságunk hozzájárulása szükséges. A tervjóvá hagyási eljáráshoz két sorozat M=1:50 méretarányú gépészeti tervet kérünk benyújtani „igénybejelentő ingatlanon belüli víz- és csatornahálózati terv jóváhagyáshoz” formanyomtatványunkkal együtt.

Hivatkozott nyomtatványunk a Fővárosi Vízművek Zrt. weboldalán elérhető. A vízhálózat továbbvezetését illetve az épületen belüli szerelést csak a jóváhagyott tervek birtokában lehet megkezdni.

Vízhálózati terveket a Mérnökkamarai Névjegyzékben nyilvántartott, megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készíthet.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. törzshálózatát, annak szerelvényeit, valamint a tűzcsapokat érintő bármilyen tevékenység (elzáró szerelvény zárás-nyitás, tűzcsapon vízvételzés, stb.) kizárólag a Társaság engedélyével, illetve szakfelügyelet mellett végezhető.


Elvi nyilatkozatunkat az építési engedély kérelemhez, illetve a jóváhagyásra társaságunkhoz benyújtandó gépészeti tervdokumentációhoz kell csatolni.

Nem lakossági felhasználó által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez illetve minősége igényelt javításához a szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni a mindenkor érvényes egységáron. Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a közintézményi felhasználóknak, továbbá a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének.

Budapest, 2017. január 9.

Tisztelettel:

Horváth Leyente
MEEO Osztályvezető

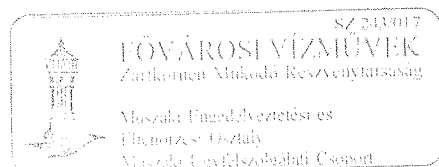


Gáspár Zsuzsanna
Csoportvezető